PROFIL PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2x323,9/450mm + HDPE 4xDn40

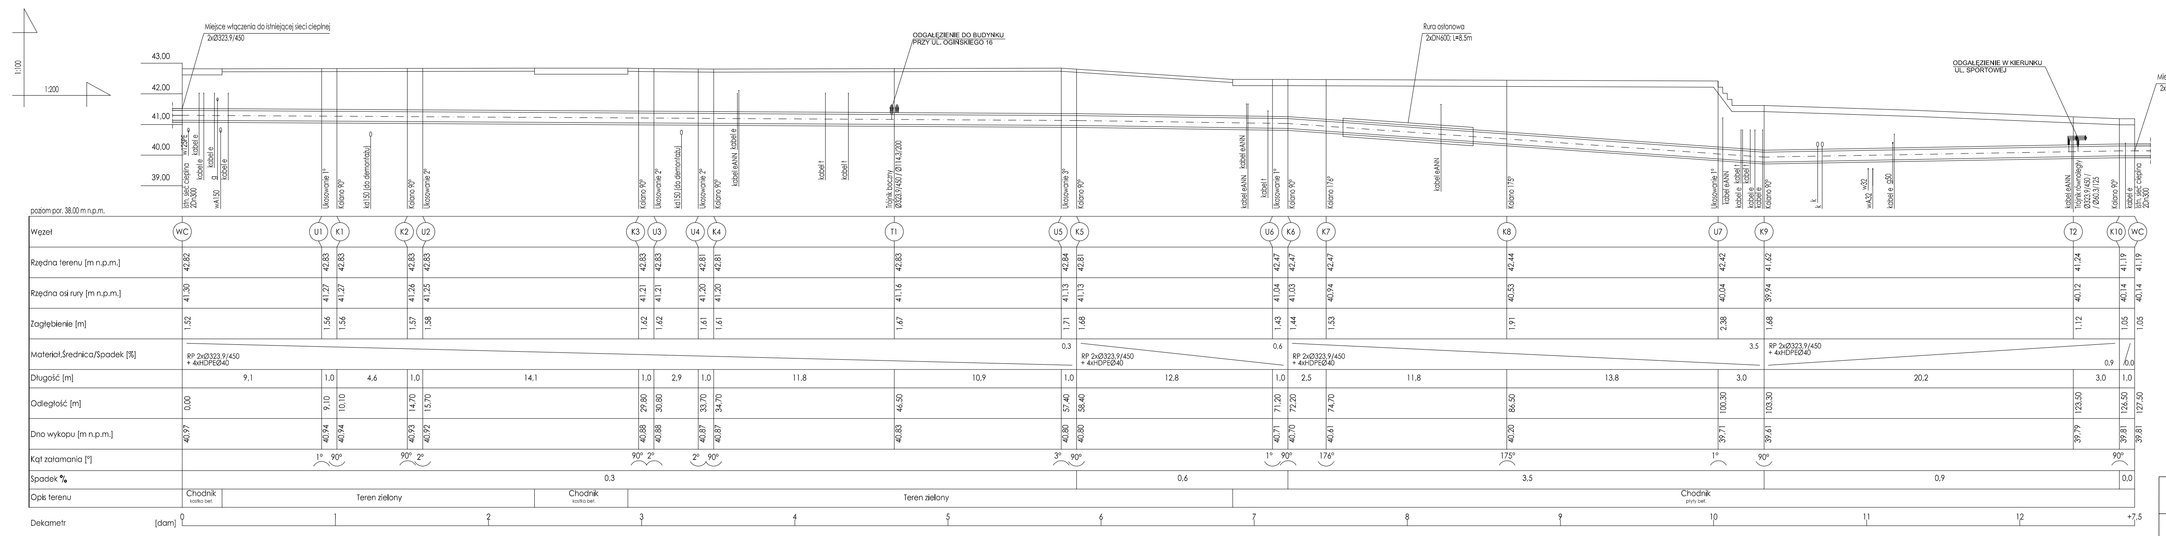

UWAGA:

Na całej długości trasy projektowanej mse należy ułożyć 4 rury HDPE Dn40 stanowiące kanalizację teletechniczną. Rury teletechniczne układać między przewodami c.o. w górnej płaszczyźnie rur c.o. z zachowaniem łagodnych łuków na załamaniach trasy. Po ułożeniu rur dokonać należy próby szczelności.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń istniejące i projektowane linie kablowe (energetyczne) osłonić rurami dwudzielnymi "AROT" o przekrojach:
- dla kabli SN, WN - Ø 160
- dla kabli nn90,4kV i oświ. - Ø 110

W miejscach o znacznym zagęszczeniu linii kablowych wszystkie prace należy prowadzić ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

diatech SYSTEMY CIEPŁOWNICZE	**DIATECH s.c.** ul. Dworcowa 54, 85-010 Bydgoszcz tel. 52 345-65-35, www.diatech.pl, biuro@diatech.pl	
Obiekt: Przebudowa fragmentu odwiertowej sieci ciepłowniczej ul. Ogrodowa, Bydgoszcz obr. 5 dz. nr: 165, 48, 251/2, 103, 102/1, 102/3, 250, 106/1, 106/4 obr. 178	Nazwa rysunku: PROFIL PRZEBUDOWY SIECI 2x323,9/450mm	
Inwestor: KPEC Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schultza 5 85-015 Bydgoszcz		
Projektant: mgr inż. Adam Gajewski upr. nr KUP/0064/PWOS/05 spec. Instalacyjna w zakresie sieci, inst., i urządzeń wodno-kan cieplnych, went. i gazowych bis	Nr rys. 2	
	Skala 1:200-1:100	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Nowasielski upr. nr KUP/0159/PWOS/12 spec. Instalacyjna w zakresie sieci, inst., i urządzeń wodno-kan cieplnych, went. i gazowych bis	Data 30-06-2014 r.	